

Haier


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDITIONÁLÓ



AS20S2SF1FA-MW3
AS25S2SF1FA-MW3
AS35S2SF1FA-MW3
AS42S2SF1FA-MW3
AS50S2SF1FA-MW3
AS71S2SF1FA-MW3
AS20S2SF1FA-MB3
AS25S2SF1FA-MB3
AS35S2SF1FA-MB3
AS42S2SF1FA-MB3
AS50S2SF1FA-MB3
AS71S2SF1FA-MB3

- A légkondicionáló használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. A készülék R32-vel van feltöltve.





A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket



A készülék R32-vel van feltöltve.

Tartsa az útmutatót könnyen hozzáférhető helyen.

- Az olvadás gyorsítására vagy tisztításra, kizárólag a gyártó által ajánlott eszközöket használja
- A készüléket olyan helyiségben tárolja, ahol nincs folyamatosan működő gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos hősugárzó).
- Ne szúrja át vagy égesse meg.
- Ügyeljen rá, hogy a hűtőközegnek nem lehet szaga
- A készülék olyan helyiségben telepíthető, üzemeltethető és tárolható, amelynek alapterülete meghaladja a 3 m³-t
- A tápkábel sérülése esetén azt a kockázat elkerülése érdekében a gyártónak, szervizügynökének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
- A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek használhatják, továbbá csökkent
- fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve a megfelelő tapasztalatokkal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy ha kellő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a kockázatokkal. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. Gyermekek a tisztítást vagy karbantartást felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A vezetékvezésnek meg kell felelnie a helyi kábelezési szabványnak.
- Valamennyi kábelhez európai hitelesítési tanúsítvány szükséges. Telepítés során, az összekötő kábelek megszakadása esetén biztosítani kell, hogy a földvezeték szakad meg utoljára. A légkondicionáló robbanásbiztos megszakítójának minden pólust meg kell szakítani a két érintkezője közötti távolságnak legalább 3mm-nek kell lennie. A leválasztásnak ezeket az eszközeit be kell építeni a kábelezésbe.
- Gondoskodjon róla, hogy a telepítést szakember végezte a helyi kábelezési szabályoknak megfelelően.
- Győződjön meg róla, hogy a földkapcsolat megfelelő és megbízható.
- Szivárgásmentes robbanásbiztos megszakítót kell felszerelni.
- A telepítés, szállítás vagy javítás során csak a kültéri egységen jelölt hűtőközeget használja (R32). Más hűtőközeg használata a készülék károsodását és személyi sérülést okozhat.
- A csatlakozó vezeték típusa H07RN-F.



A készülék UV-C lámpát tartalmaz.

VIGYÁZAT:

- A készülék felnyitása előtt olvassa el a karbantartási utasításokat.
- A felső légbemenetnek és a belső résznek való kitettség szem- vagy bőrirritációt okozhat. A légszűrő kivétele és karbantartása előtt ellenőrizze, hogy az áramellátást kikapcsolta, mielőtt a termékhez közeledne.
- Az UV-C szűrőre helyezett ultraibolya sugárzás veszélyét jelző szimbólumot nem szabad eltávolítani.
- A nyilvánvalóan sérült készülékeket nem szabad üzembe helyezni.
- Az UV-C lámpákat a készüléken kívül ne működtesse.
- Az UV-C lámpák cseréje, tisztítása vagy egyéb karbantartása előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Az UV-C lámpa típusa 0011012908.
- Az ultraibolya sugárzásveszély szimbólummal ellátott elülső panelek, amelyek UV-C sugárzással rendelkeznek, Hall kapcsolóval vannak ellátva, amelyek az Ön biztonsága érdekében megszakítják az UV-C lámpák áramellátását. A Hall kapcsolót mágnessel vagy más hasonló anyaggal ne manipulálja.
- Mielőtt kinyitná az ultraibolya sugárzásveszély szimbólumával ellátott elülső paneleket a felhasználói karbantartás elvégzése céljából, javasolt áramtalanítani a berendezést.
- Amennyiben az UV-C lámpa megsérül, a cserét a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizügynökének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
- A készülék nem szándékos használata vagy a borítás sérülése veszélyes UV-C sugárzás kijutását eredményezheti. Az UV-C sugárzás még kis mennyiségben is káros lehet a szem és a bőr számára.


Tartalomjegyzék

RÉSZEK ÉS FUNKCIÓK	1
MŰKÖDÉS	3
BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE	12
KARBANTARTÁS	15
FIGYELMEZTETÉSEK	16
HIBAELHÁRÍTÁS	17

Részek és funkciók

■ Wi-Fi funkció leírása

Rendszerfelépítési diagram

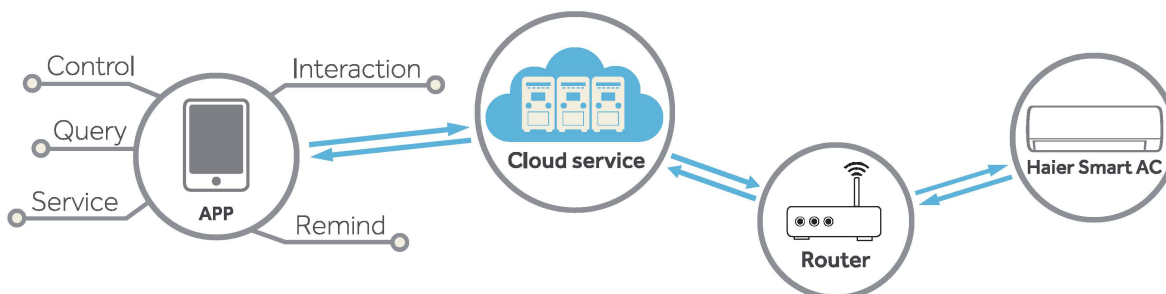

Alkalmazási környezet

Az alkalmazáshoz okostelefon és vezeték nélküli router szükséges. A vezeték nélküli routernek csatlakoznia kell az internethez.

Az okostelefon operációs rendszere IOS vagy Android legyen.



IOS rendszer
támogatnia kell az IOS 9.0
vagy magasabb verziót



Android rendszer
támogatnia az Android 5.0 vagy
magasabb verziót

Konfigurációs módszer

Olvassa be az alábbi QR-kódot a „hOn” APP letöltéséhez.

Egyéb letöltési opciók: A hOn APP-ot itt találja:

App Store (IOS)

Google Play (Android)



Huawei AppGallery (Android)



Az App letöltését követően regisztráljon, csatlakoztassa a légkondicionálót, és használja a hOn appot készüléke vezérléséhez. A regisztrációval, az egység csatlakoztatásával és egyéb műveletekkel kapcsolatos további részleteket az APP belső HELP részében találja.


Részek és funkciók

Beltéri egység

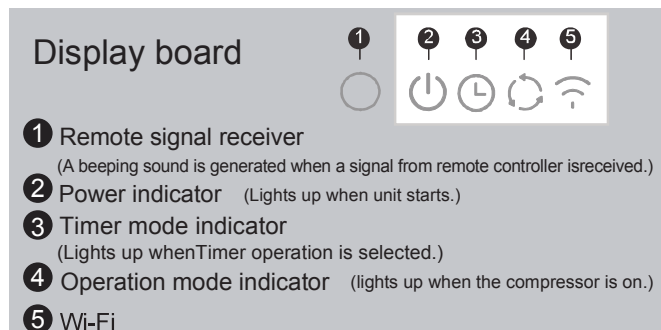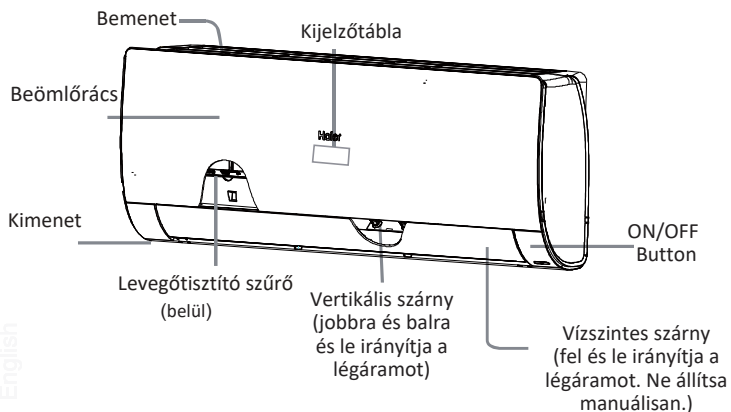

A tényleges bemeneti rács a vásárolt terméktől függően eltérhet a kézikönyvben láthatótól


Külső egység

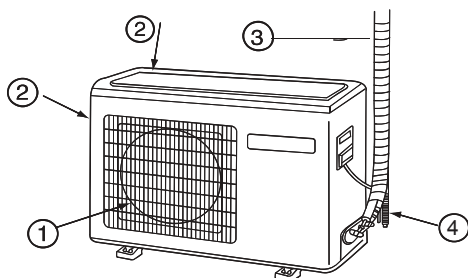

① KIMENET ③ ÖSSZEKÖTŐ CSÖVEK ÉS ELEKTROMOS VEZETÉKEK

② BEMENET ④ ELSZÍVÓCSŐ

Távvezérlő

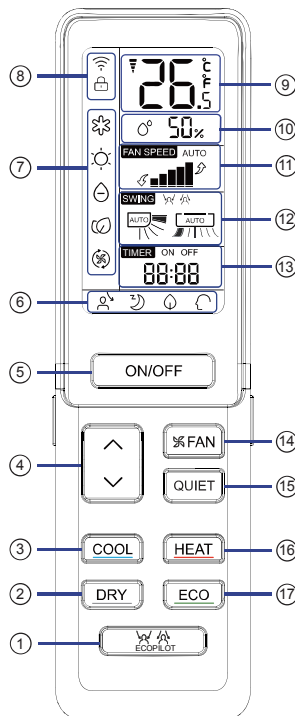

1. ECOPILOT gomb
2. DRY gomb: párátlanítás beállítása
3. COOL gomb: hűtés üzemmód beállítása
4. TEMP gomb: hőmérséklet beállítása
5. ON / OFF gomb
6. Az egyes funkciók állapotának megjelenítése
7. Üzem mód kijelző
8. WIFI és óra kijelző kijelző
9. TEMP kijelző: hőmérséklet kijelző
10. Humidity kijelző: páratartalom kijelző
11. FAN SPEED kijelző
12. SWING kijelző Felfelé/lefelé mozgatható kijelző balra/jobbra forgatható
13. TIMER ON kijelző TIMER OFF kijelző ÓRA kijelző: Időzítő be/ki, óra kijelző
14. FAN gomb
15. QUIET gomb: csendes üzemmód
16. HEAT gomb: fűtés mód
17. ECO gomb: energiatakarékos funkció


Megjegyzés::

- A páratartalom kijelzése egyes modelleken nem érhető el
- Ha a megvásárolt modellel rendelkezik WIFI funkcióval, nyomja meg az „ON/OFF” gombot 5 másodpercig a WIFI kapcsolódási jel kibocsátásához. A kapcsolódott módban az APP megmutatja, hogyan kell kötni.

Működés

18. TIMER gomb: Időzítő
19. CLOCK gomb: Óra 10 °C
20. gomb speciális fűtési beállítás funkció: 10 fokos fűtés fenntartása



21. HEALTH gomb
22. SMART gomb
A SMART működés beállítására szolgál. {Ez a funkció egyes modelleken nem érhető el.}
23. SWING fel/le gomb
24. SWING balra/jobbra gomb
25. SLEEP gomb
26. HEALTH AIRFLOW gomb
27. LIGHT gomb
Vezérelje a beltéri LED-kijelző tábla világítását és oltását.
28. CODE gomb
29. APPLY gomb

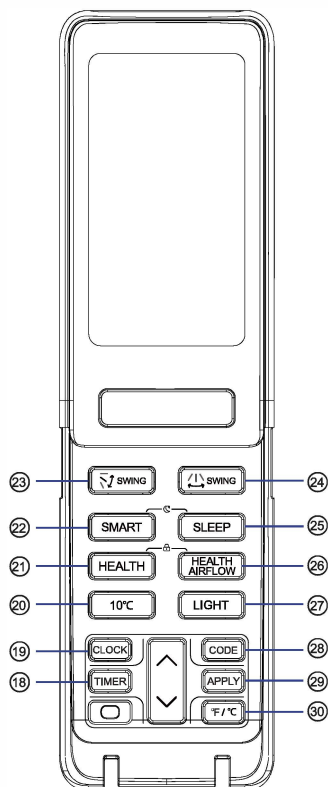


Megjegyzés

1. SMART+SLEEP a fényérzékelő funkció használatkor a készülék ☾ módban van. Ha a készülék érzékeli, hogy a belső fény gyenge (a beállított értéknél alacsonyabb) több percen át, a fényérzékelő funkció automatikusan működik. Ha a készülék 20 percen keresztül nem érzékel emberi mozgást, miközben a fény gyengébb a beállítási értéknél, automatikusan SMART+SLEEP módra vált. A készülék az alvási görbe szerint működik (Lásd SLEEP funkciót a 7. oldalon). Kilépési feltételek:
 - 1) A készülék érzékeli, hogy a beltéri fény 20 percen át erősebb a beállítási értéknél.
 - 2) A készülék 8 órás „SMART+SLEEP” módban van.
 - 3) A „LIGHT SENSING” funkció ki van kapcsolva.
 A fenti feltételek bármelyikének teljesülésénél a készülék kilép a „SMART+SLEEP” funkcióból. A „SMART+SLEEP” funkcióból való kilépést követően a készülék a távirányítón eredetileg beállított üzemmóddhoz tér vissza.

Clock set

1. Nyomja meg az óra gombot

2. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot az óra beállításához.


Minden megnyomás 1 perccel növeli vagy csökkenti. Ha a gombot lenyomva tartja, a beállítás gyorsabban változik.
3. Apply gomb: beállítás jóváhagyása


Az időbeállítás megerősítése után nyomja meg az APPLY, az "AM" és a gombot. A „PM” abbahagyja a villogást, miközben az óra elkezdi működni.

Megjegyzés:

- 1) „AIR SUPPLY” módban ez a funkció nem elérhető.
 - 2) „SLEEP” módban ez a funkció nem elérhető.
 - 3) „REMOTE SLEEP” módban, illetve bekapcsolt „TIMER” esetén a készülék kilép a funkcióból.
 - 4) A bekapcsolt fényforrások, pl. beltéri lámpák vagy a TV LED fénye, illetve a kisállatok mozgása befolyásolja a funkciót.
- 3 2. A „HEALTH”+„HEALTH AIRFLOW” egyidejű megnyomásával beállíthatja vagy kioldhatja a „LOCK” funkciót

Megjegyzés:


A jeltovábbító fej és a fogadó nyílás közötti távolságnak 7m-nél kevesebbnek kell lennie akadálymentesen. A helyiségben telepített elektronikus indított típusú fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon megzavarhatja a vevő jelfogadó funkcióját, ezért a beltéri egységtől való távolságnak rövidebbnek kell lennie.



Működés közben a tele vagy sötét kijelző azt jelzi, hogy az elemek lemerültek. Kérjük cseréljen elemet.

Ha a működés közben a távirányító nem működik megfelelően, vegye ki az elemeket, majd néhány perccel később tegye vissza.


Működés

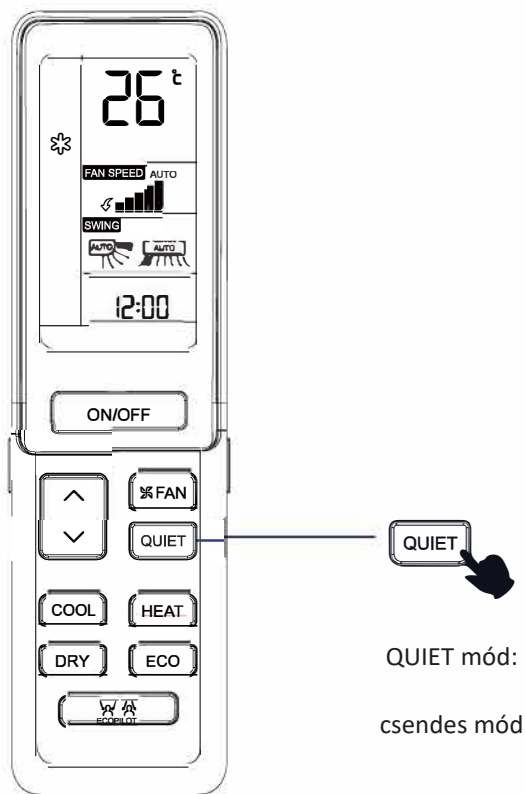QUIET mód



Megnyomásra megjelenik a  gomb. megnyomására a légkondicionáló elindítja a QUIET funkciót. CSENDES üzemmódban a ventilátor sebessége automatikusan átveszi az AUTO ventilátor üzemmód alacsony sebességét. Nyomja meg újra a QUIET gombot a  eltűnik, a művelet leáll.

COOL, HEAT és DRY módok

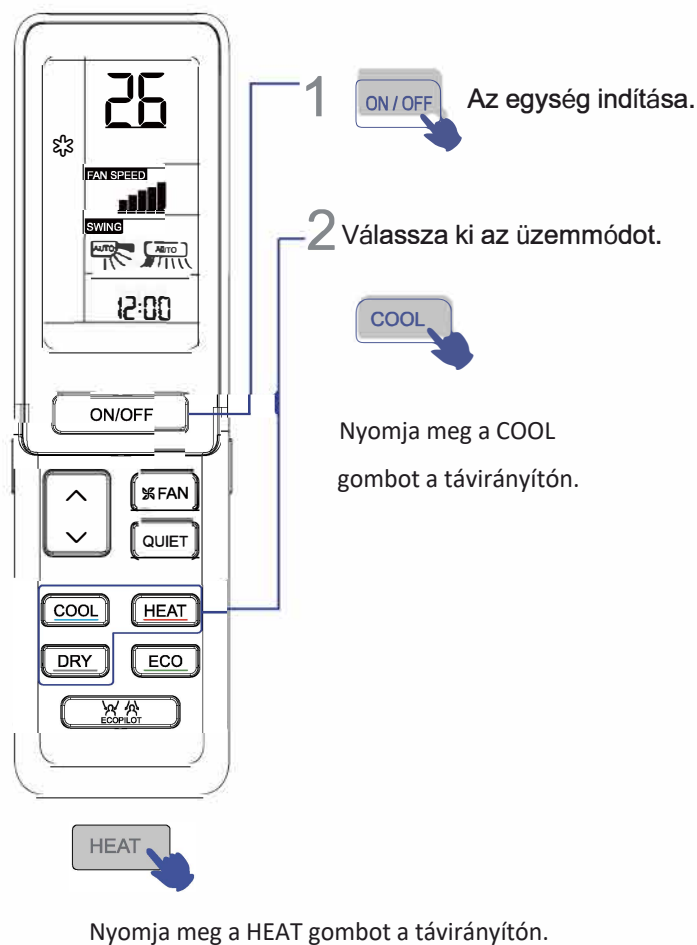

Nyomja meg a DRY gombot a távirányítón.

1. DRY üzemmódban, amikor a szobahőmérséklet alacsonyabb, mint a hőmérséklet. +2 °C-on, az egység szakaszosan alacsony sebességgel fog működni, függetlenül a VENTILÁTOR beállításától.
2. A távirányító meg tudja jegyezni az egyes működési állapotokat. A következő indításakor csak nyomja meg az ON/OFF gombot, és az egység az előző állapotban fog működni.

Működés




A készülék működésbe lép, hogy elérje az LCD kijelzőn megjelenő hőmérsékletet.


Nyomja meg az FAN SPEED gombot. Minden megnyomásnál a ventilátor sebessége az alábbiak szerint változik



Az egység a választott ventilátor sebességgel működik.

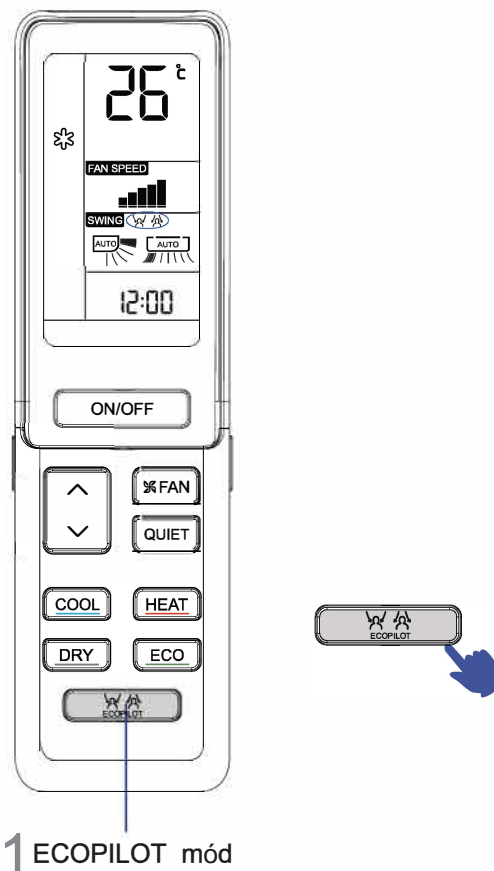

Nyomja meg az ECOPILOT gombot. A mód, minden megnyomásnál az alábbiak szerint változik:



Megválasztható, hogy a légáram merre irányuljon.

MEGJEGYZÉS

Az érzékelő észleli az emberi test által kibocsátott infravörös sugárzás változásait. Az alábbi körülmények között az észlelés pontatlan lehet:

- Magas szobahőmérséklet, ahol a környezeti hőmérséklet közel van a testhőmérsékletéhez.
- Az embereken sok a ruha, a hasukon vagy a hátukon fekszenek.
- Az embereken sok a ruha, a hasukon vagy a hátukon fekszenek.
- Háziállatok gyakori mozgása, vagy a szél miatt a függönyök vagy más beltéri tárgyak gyakori lengése.
- A bal és a jobb terelő jobbra tér.
- A beltéri egység bal és jobb vége túl közel van a falhoz.
- A szobában közvetlen napfény van.

A légkondicionáló olyan helyiségben működik, ahol a környezeti hőmérséklet erősen ingadozik.

Ezenkívül, ha egy személy két vagy három légfúvó terület határán van, akkor a követő levegő erre a két területre kerül, vagy automatikusan elterelődik. Az elkerülő levegő elkerüli ezt a két területet, vagy automatikusan elterelődik.

Működés

ECOPILOT mód

Emberérzékelés funkció

1. „Követés” funkció Képes érzékelni, hol tartózkodik a személy, és ennek megfelelően állítani a lapátot, és a levegőt a személy felé irányítani. Ha két helyen érzékel embert, a lengőlapát 15 mp-nként váltogatja a két pont között a légterelést. Ha az eszköz három vagy több ponton érzékel embert, a bal és a jobb oldali lengőlapát automatikusan leng. I „Kikerülés” funkció: Ha a készülék egy ponton embert érzékel, úgy módosítja a terelőlapát mozgását, hogy azt a pontot elkerülje. Ha három vagy több ponton érzékel embert, a bal és a jobb oldali lengőlapát automatikusan leng.

Megjegyzés:

1) Ha több helyen vannak emberek, vagy egy személy gyakran mozog több helyszín között, ha ez a személy a köztes vagy az átkelési helyen van, függetlenül attól, hogy a készülék „Követés” vagy „Kikerülés” üzemmódban van, a lengőlapát automatikusan lendül, hogy levegőt küldjön ezekre a helyekre.
2) Függetlenül attól, hogy „Követés” vagy „Elkerülés” módban vagyunk, egy kis időbe telik, amíg a készülék felismeri az emberek helyét, a levegő iránya nem változik azonnal.

3) Ha a tényleges légáram különféle tényezők - pl. a ventilátor sebesség, hőmérséklet-beállítás, környező hőmérséklethez képesti különbség vagy helyiség elrendezése - miatt nem képes követni (vagy elkerülni) a személy pozícióját, a bal és jobb oldali lapátok megnyomásával azok közvetlenül, kézzel is irányíthatók.

4) Az egészséges légáramot akkor állítsa be, amikor az ember-érezékelés (követés/elkerülés) aktív, majd lépjen ki az ember-érezékelés (követés/elkerülés) funkcióból.

5) Nyomja meg a felső és alsó lapátokat, amikor az ember-érezékelés (követés/elkerülés) funkció aktív, és nincs felső és alsó teljes lengés státuszban.

6) Ha a készülék alsó és felső teljes lengés státuszban van, állítsa be az ember-érezékelés funkciót (követés/elkerülés), a felső és alsó lapátok a releváns mód alapállapotában vannak.


2. Amikor az ember-érezékelés funkció aktív, ha a készülék hosszú időn keresztül (legalább 20 percig) nem érzékel emberi jelenlétet, automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot. Energiatakarékos üzemmódban a működési gyakoriság és a ventilátor sebesség alacsonyabb lesz. Ha emberi jelenlétet érzékel, a készülék kilép az energiatakarékos üzemmódból.


3. Ha az ember-érezékelő funkció engedélyezve van, a készülék valós időben érzékeli az emberi mozgásokat, és a mozgásoknak megfelelően állítja be a frekvenciát és a ventilátor sebességét. Fűtési üzemmódban, ha a mozgások gyakoriak, a frekvencia és a ventilátor sebessége csökken; amikor a mozgások kisebbek lesznek, a frekvencia és a ventilátor sebessége megnő, de nem haladhatja meg a távirányító által beállított értékeket. A hűtés c mód a fűtés mód ellentéte.

HEALTH AIRFLOW mód



Az egészséges légáram funkció beállítása

1). Nyomja meg az egészséges légáram gombját,  jelenik meg a kijelzőn. Kerülje a közvetlenül a testre irányított erős légáramot.

2). Nyomja meg újra az egészséges légáram gombját  jelenik meg a kijelzőn. Kerülje a közvetlenül a testre irányított erős légáramot.



Az egészséges légáram funkció megszakításához

Nyomja meg újra az egészséges légáram gombját, a légkondicionáló bemeneti és kimeneti rácsa kinyílik, és az egység az egészséges légáram funkció beállítása előtti állapothoz tér vissza. A leállítást követően a kimeneti rács automatikusan becsukódik.

Megjegyzés:

Ne húzza közvetlenül kézzel a kimeneti rácsot. Különben a rács helytelenül fog működni. Ha a rács nem működik megfelelően, állítsa le egy percre, majd a távirányítóval módosítva indítsa újra.


A távirányító megjegyzi az egyes üzemmódokat, a következő indításkor csak nyomja meg az ON/OFF gombot, és az előző mód újra elindul.

Megjegyzés:


1. Az egészséges légáram funkció beállítása után a bemeneti és kimeneti rács rögzített pozícióba kerül.
2. Fűtés esetén jobb a „NYOMÓGOMB” módot választani.
3. Hűtésnél jobb a „NYOMÓGOMB”7 módot választani.
4. Hűtő és páratlanító üzemmódban a légkondicionáló magas páratartalom melletti hosszú használata esetén a kimeneti rácsnál vízcsepesség tapasztalható.
5. Az aktuális állapotnak megfelelően válassza ki a ventilátor irányt.

Működés

SWING mód

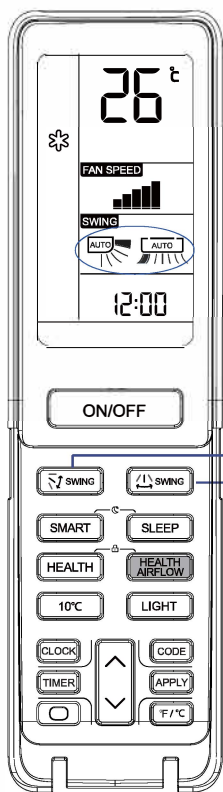

1 —' Légáram irány felfelé és lefelé



A SWING gomb minden megnyomásakor a légáramlás iránya a távirányítón a különböző üzemmódokban az alábbiak szerint jelenik meg:

COOL/DRY:



HEAT:



SMART:




Kiindulási állapot

Bal és jobb légáramlás irány



A SWING gomb minden megnyomásánál távirányító az alábbiakat jeleníti meg:




Kiindulási állapot

- Ha magas a páratartalom, kondenzvíz keletkezhet a levegő kimeneténél, ha az összes függőleges rácsot balra vagy jobbra állítja.
- COOL vagy DRY üzemmódban ne javasolt a vízszintes lapátot sokáig alsó pozícióban tartani, különben kondenzvíz keletkezhet.
- Ahogy COOL módban a hideg levegő lefelé áramlik, a légáram vízszintes állítása sokkal hasznosabb.

TIMER mód

A Timer üzemmód indítása előtt állítsa be az órát. A egység az alábbi esetekben indítható és állítható le automatikusan: Reggel, ébredés előtt, kintől történő visszatéréskor, illetve este, elalvás után.

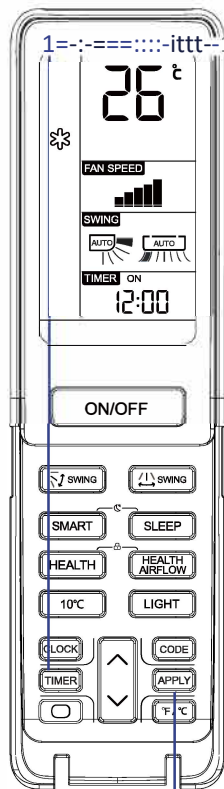

1 Válasszon üzemmódot.




Válassza ki a TIMER ON opciót.

Távirányító: A "TIMER ON" villog.



Válassza ki a TIMER OFF opciót.
Távirányító: A TIMER OFF" villog.

2 Idő beállítása



Az fel vagy le gombok minden egyes megnyomásánál emelkedik vagy csökken 1 min, az óra. Lenyomva tartva gyorsabban nő vagy csökken nő. 24 órás tartományban állítható.

3 Beállítás megerősítése:



A megfelelő idő beállítása után nyomja meg az APPLY gombot a megerősítéshez, az „ON” vagy „OFF” a távirányítón abbahagyja a villogást.


A TIMER mód leállításához

Csak nyomja meg többször a TIMER gombot, amíg a TIMER kijelző eltűnik

Működés

SLEEP mód

Mielőtt nyugovóra tér, egyszerűen nyomja meg a SLEEP gombot, és a készülék SLEEP üzemmódba vált, biztosítva a nyugodt alvást.

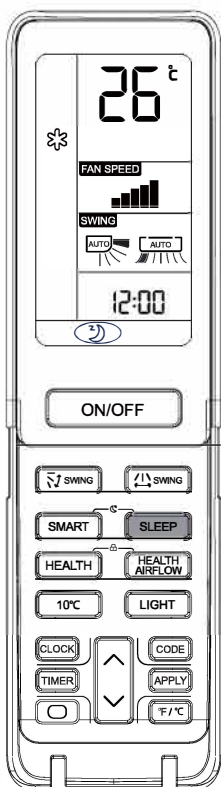


Nyomja meg a SLEEP gombot

Üzemmód

1. COOL, DRY módban, 1 órával a SLEEP mód bekapcsolása után a hőmérséklet 1 °C-kal magasabb lesz a beállításnál. Újabb 1 óra elteltével további 1 °C-ot emelkedik. Az egység további 6 órán át működik, majd leáll. A hőmérséklet magasabb a beállításnál, így a szoba hőmérséklete nem túl alacsony az alváshoz.

3 óra, majd leáll. A hőmérséklet alacsonyabb a beállítottnál, így a szoba hőmérséklete nem lesz túl magas az alváshoz.

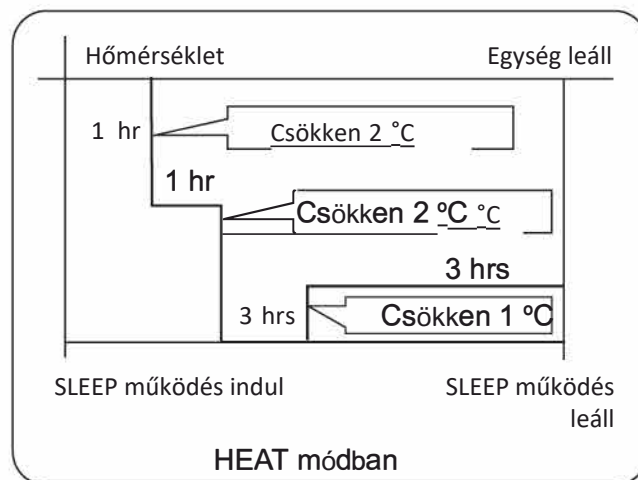

3. SMART módban

Az egység a megfelelő sleep üzemmódban működik, amely alkalmazkodik az automatikusan választott üzemmódhoz.

4. Ha a csendes alvás funkció 8 órára van állítva, a csendes alvási idő nem módosítható. A TIMER funkció beállítása esetén a csendes alvás funkció nem állítható be. Az alvás funkció beállítása után, ha a felhasználó visszaállítja a TIMER funkciót, az alvás funkció törölődik; a gép időzített állapotban lesz, ha a két üzemmódot egyszerre állítja be, akkor amelyik működési ideje először véget ér, az egység automatikusan leáll, és a másik üzemmód törölődik.


Áramszüneti továbbműködés funkció

Az egység első elindításakor a kompresszor csak 3 perc elteltével kezd működni. Amikor az áramszünetet követően az energiaellátás helyreáll, az egység automatikusan újraindul, a kompresszor pedig 3 perc elteltével kapcsol be.

Megjegyzés az áramszüneti továbbműködéshez: nyomja meg a sleep gombot öt másodperc alatt tízszer, és a négy hangjelzés után adja meg a funkciót. Ezután nyomja meg a sleep gombot öt másodperc alatt tízszer, és a két hangjelzés után lépjen ki a funkcióból.


2. HEAT módban

1 órával a SLEEP mód indítása után a hőmérséklet 2 °C-kal alacsonyabb lesz a beállításnál. Újabb 1 óra elteltével további 2 °C-ot csökken. Egy újabb óra elteltével a hőmérséklet további 1 °C-ot emelkedik. Az egység tovább működik

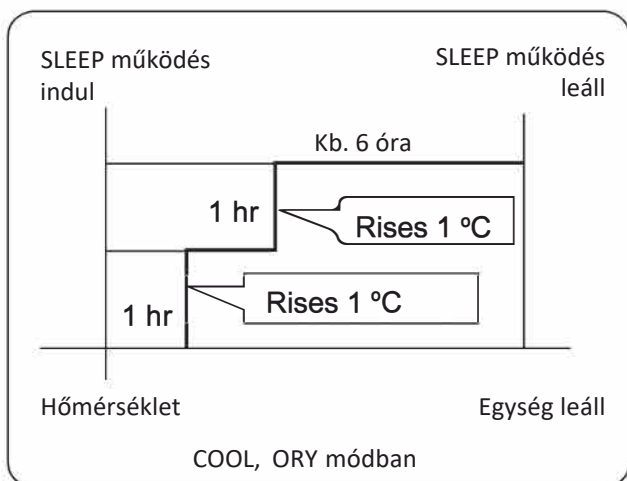

Működés

SMART mód

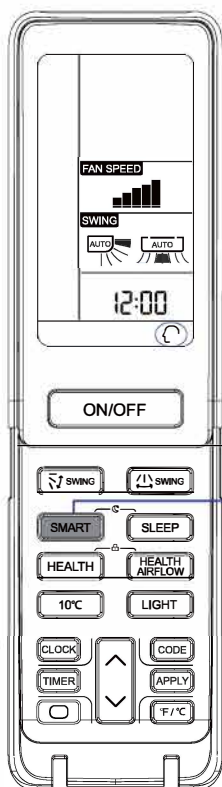

(Egyes modellekben ez a funkció nem elérhető)

A légkondicionáló egység meg tudja ítélni a beltéri hőmérsékletet és páratartalmat, és ennek megfelelően végzi el a beállításokat.

 SMART start

Nyomja meg az ON/OFF gombot, az egység bekapcsolásához. Nyomja meg a SMART gombot, a "☁" ikon megjelenik a távirányítón


- SMART FRESH
- SMART Defrost
- SMART FAN SPEED
- SMART FAN HEALTH
- SMART DRY
- SMART SOFT
- SMART Control temperature


 v.  SMART leáll


Hűtő, fűtő és párátlanító üzemmódban a smart funkció eléréséhez nyomja meg a smart gombot. Smart üzemmódban, amikor a légkondicionálás üzemel, a készülék automatikusan választja a hűtő, fűtő, párátlanító vagy fújó üzemmódot. Amikor a smart funkció aktív, nyomja meg a „cooling”, „heating” vagy „dehumidifying” gombot a másik módba történő átlépéshez, ekkor kilép a smart módból.

ECO mód


Automatikus alkalmazkodás a környező hőmérséklethez, energiatakarékos módban.

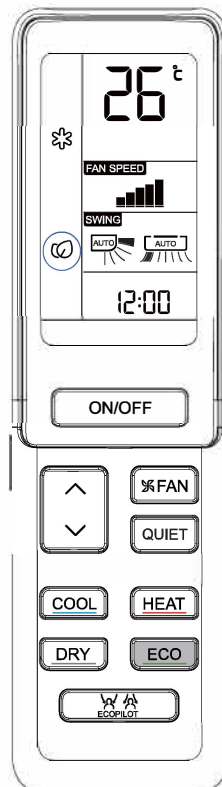



Az ECO gomb megnyomásával a készülék elkezd ECONOMY módban működni: a  szimbólum jelenik meg.




Az ECO gomb ismételt megnyomásával a  szimbólum eltűnik, a működés leáll.

- Az energiatakarékos üzemmód csak hűtő, fűtő és párátlanító üzemmódban működik, az energiatakarékos funkció beállítását követően nyomja meg a sharp, mute, sleep vagy smart gombot az energiatakarékos funkció elhagyásához.
- A energiatakarékos mód beállítását követően a gázdagép automatikusan módosítja a hőmérsékletbeállítást, és automatikusan vezérli a kompresszorkapcsolót, ami eltérhet a felhasználói beállítástól.
- Az energiatakarékos funkció hatékonyabb, ha a légkondicionálás már hosszabb ideje (több, mint 2 órája) működik.

Működés

HEALTH mód

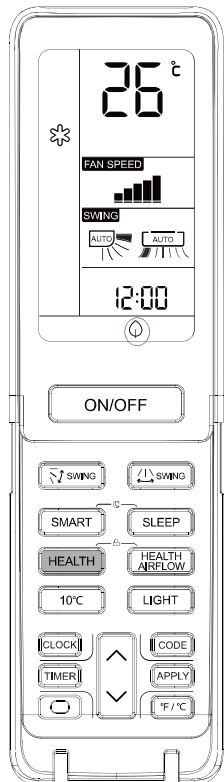

HEALTH

Nyomja meg a HEALTH gombot

Minden megnyomáskor megjelenik a jel:

A légkondicionáló elindítja az egészségügyi funkció működését.

HEALTH

Nyomja meg kétszer az HEALTH gombot, a művelet leállításához.


ON/OFF mód és tesztüzem

Vészüzem:

- Ez az üzemmód akkor használandó, ha a távirányító hibás vagy elveszett. Vészüzemben a légkondicionáló egy ideig képes automatikus működésre.
- A vészüzem kapcsoló megnyomásakor egy „Pi” hang hallatszik, ami az üzemmód indítását jelzi. A főkapcsoló első bekapcsolásakor és a vészüzem indulásakor a készülék automatikusan működik az alábbi üzemmódokban:


Szobahőmérséklet	Megadott hőmérséklet	Időzítő üzemmód	Ventilátor sebesség	Üzemmód
23°C felett	26°C	Sz.	AUTO	COOL
23°C alatt	23°C	Sz.	AUTO	HEAT

- A hőm. és a ventilátor sebesség nem állítható, valamint nem használható az időzítő és a páratlanító funkció.



Tesztüzem:

- A tesztüzem kapcsolója megegyezik a vészüzem kapcsolójával. Ezt a kapcsolót tesztüzemben akkor használja, ha a szoba hőmérséklete 16°C alatt van, ne használja normál működés során.
- Nyomja a tesztüzem kapcsolót 5 mp-nél hosszabban. A két „Pi” hangjelzést követően emelje fel ujját a kapcsolóról: hűtő üzemmód beindul, a légáram sebessége „Hi”.
- Ebben az üzemmódban a beltéri egység ventilátor motorja nagy sebességgel üzemel.



UV sterilizációs funkció: az ultraibolya sugárzásban a leghatékonyabb sterilizáló hatású c-sávot használja fel a káros mikroorganizmusok, például a levegőben lévő baktériumok eltávolítására, amelynek figyelemre méltó hatása van a levegő egészségessé tételére.

Figyelem:

1. Javasoljuk, hogy az UV-sterilizálást napi 1-2 órára kapcsolja be, ennél hosszabb idő befolyásolja az UV-lámpa élettartamát.
2. Ne nézzen közvetlenül az UV-lámpába, és ne érintse meg a kezével, amikor a sterilizáló funkció be van kapcsolva. A panel kinyitása előtt kapcsolja ki a sterilizálási funkciót.
3. Ha a sterilizálási funkció be van kapcsolva, a légkondicionáló bemenete közelében kék fény jelenhet meg.
4. Az UV-lámpa csak akkor világít, amikor a belső ventilátor beindul és az egészség funkció be van kapcsolva.

Működés

STERI-CLEAN mód

Ha az 56°C Steri-clean funkcióra van szükség, a hOn APP segítségével elérheti.

A Steri Clean bemutatása

1. szakasz - Öntisztítás: a szennyezés eltávolításához ez a funkció a levegőben lévő nedvességgel megfagyasztja a párologtatót, és az olvadási folyamat során eltávolítja a szennyeződést. A hidrophil alumínium burkolat alacsonyabb szöggel ($\alpha \approx 5^\circ$) javítja a vízvezetés hatékonyságát.)

2. szakasz - 56°C magas hőmérsékletű sterilizáció: Okos hőmérsékletfigyelő és frekvenciavezérlő technológia alkalmazásával vezérli a kompresszor működését, így a párologtató hőmérsékletét több, mint 30 percen át magasan tartjuk, így elpusztul minden baktérium és vírus a légkondicionáló belsejében.

3. szakasz - Gyors párologtató hűtés a sterilizációs teljesítmény javítása érdekében. A fólia felületét 99%-os antibakteriális hatékonyságú ezüst nanorészecskék borítják.

Figyelem:

1. A funkció 60-80 percet vesz igénybe.
2. A folyamat során forró levegő távozik, amikor a párologtatót 56°C-ra melegítjük, vagy amikor nyáron tartja az 56°C-ot.
3. Ez a funkció télen hatással lehet a szoba hőmérsékletére.
4. Ha a külső környező hőmérséklet meghaladja a 36°C-ot, a művelet nem végezhető el. Helyette az Öntisztítás funkció kapcsol be, és 21 percig tart, mire a Steri Clean bekapcsol.

Elemcsere

1



Távolítsa el az akkumulátor fedelét;

2



Töltse be az elemeket az ábra szerint. Győződjön meg arról, hogy a betöltés összhangban van a „+”/„-” jelekkel;

3



Helyezze be az elemet, majd tegye vissza a fedelet.

EURÓPAI MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY A MODELLEKHEZ

Klíma:T 1 Feszültség:230V

CE

Valamennyi termék megfelel az alábbi európai rendelkezéseknek 2014/53/EU(RED) 2014/517/EU(F-GAS)

2010/30/EU(ENERGY) 2009/125/EC(EN ERGY)

2006/1907/EC(REACH)

RoHS

A termékek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvében foglalt rendelkezéseknek (EU RoHS Irányelv)

WEEE

Az Európai Parlament 2012/19/EU irányelvvel összhangban ezennel tájékoztatjuk a fogyasztót az elektromos és elektronikus termékek hulladékaira vonatkozó előírásokról.

HULLADÉKKEZELÉSI ELŐÍRÁSOK



Az Ön légkondicionáló termékét ezzel a szimbólummal jelölték. Ez azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni válogatás nélküli háztartási hulladékkal. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a rendszert: a légkondicionáló rendszer szétszerelését, a hűtőközeget, az olaj és más alkatrészek kezelését szakképzett


szerezőnek kell elvégeznie a vonatkozó helyi és nemzeti jogszabályoknak megfelelően. A légkondicionálót újrafelhasználás, újrafeldolgozás és hasznosítás céljából egy speciális kezelőhelyen kell ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. További információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatósághoz. Az elemet ki kell venni a távirányítóból, és külön kell megsemmisíteni a vonatkozó helyi és nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Wi-Fi

-Maximális vezeték nélküli átvitel (20dBm)

-Vezeték nélküli működési frekvenciatartomány (2400~2483.5MHz)

A HŰTŐKÖZEGRE VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓ

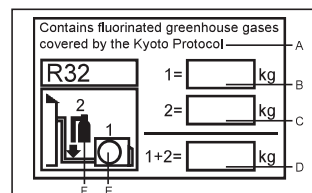

termék a Kiotói Egyezmény szerinti fluorozott üvegház-hatású gázokat tartalmaz. Ne engedje ki a légkörbe. Hűtőközeg típusa:R32 GWP* érték:675 GWP=globális felmelegedési potenciál

Nem törölhető tintával töltsé ki,

- 1 a termék gyári hűtőfeltöltése
- 2 a helyszínen hozzátöltött hűtőközeget, és
- 1 +2 a teljes hűtőközeget feltöltés

a hűtőközeget feltöltés termékhez adott címkéjén.

A kitöltött címkét a termék töltőpontja közelében kell felragasztani (pl. a leállító szelepfedél belsejére). A termék a Kiotói Egyezmény szerinti fluorozott üvegház-hatású gázokat tartalmaz

A termék gyári hűtőközeget töltése: lásd az egység névtábláján

C a helyszínen hozzátöltött hűtőközeget,

D teljes hűtőközeget feltöltés

E Kültéri egység

F hűtőhenger és töltőelosztó

Beltéri egység telepítése

Telepítéshez szükséges eszközök

- ▽ Csípőfogó
- ▽ Fémfűrész
- ▽ Lyukfúró
- ▽ Csavarkulcs (17,19 és 26mm)
- ▽ Gászivárgás érzékelő vagy szappan vizes oldata
- ▽ Nyomatékkulcs (17mm,22mm, 26)
- ▽ Csővágó
- ▽ Flaring eszköz
- ▽ Kés
- ▽ Mérőszalag
- ▽ Lyuktgátító

Telepítési hely megválasztása

- Stabil, rezgésmentes hely, ahol a test megfelelően alátámasztható.
- A hely közelében ne legyen hő- vagy gőzforrás, ahol az egység be- és kimenetét nem zavarja semmi.
- Könnyen leszívható hely, ahol a csövek csatlakoztathatók a kültéri egységhez.

Olyan hely, ahonnan a hideg levegő az egész helyiségbe eljuttatható.


- Áramforrás aljzat közelében lévő hely, körülötte elegendő szabad térrel.
- Olyan hely, ahol több, mint 1m távolság tartható tév- és rádiókészülékektől, vezeték nélküli eszközöktől és fluoreszkáló lámpáktól.
- A távirányító falra történő rögzítése esetén úgy helyezze el a beltéri egységet, hogy az fogadhasa a jeleket, ha a helyiségben lévő fénycsövek világítanak.

Energiaforrás

- Mielőtt a tápcsatlakozót az aljzatba helyezi, ellenőrizze a megfelelő feszültséget.
- A tápegység megegyezik a megfelelő adattáblával.
- Telepítsen kizárólagos az áramelágazást.
- A csatlakozóaljzatot olyan távolságra kell elhelyezni, ahol a tápkábel elérhető. Ne hosszabbítsa meg a kábelt vágással.

Beltéri egység telepítési rajza

A modellek HCF-mentes R32 hűtőközeget használnak.

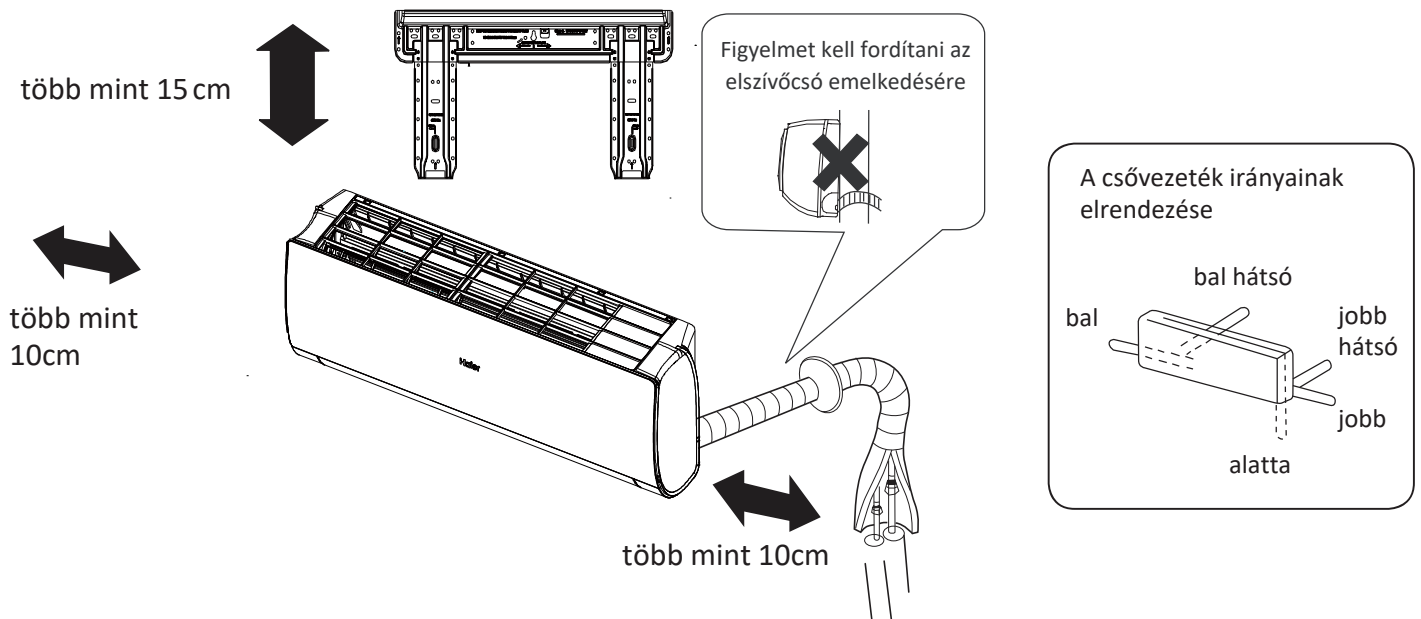


Ha a bal oldali lefolyócsövet használja, ellenőrizze, hogy a lyuk átjutott-e. A beltéri egység és a padló között több, mint 2m távolság szükséges. Kérjük, vegye figyelembe a vásárolt terméket, a fenti kép csak tájékoztató jellegű

Beltéri egység telepítése

1 A szerelőlap elhelyezése és a fali lyuk pozicionálása

A szerelőlap első rögzítései

1. A szomszédos oszlopok vagy áthidalók alapján végezzen megfelelő szintezést a lemez falhoz rögzítéséhez, majd ideiglenesen rögzítse a lemezt egy acélszeggel.
2. Ellenőrizze még egyszer a lemez megfelelő szintjét úgy, hogy egy függő súlyt akaszt fel a lemez középső tetejére, majd rögzítse biztonságosan a lemezt az acél rögzítő szeggel.
3. Mérőszalag segítségével keresse meg a fali lyuk helyét

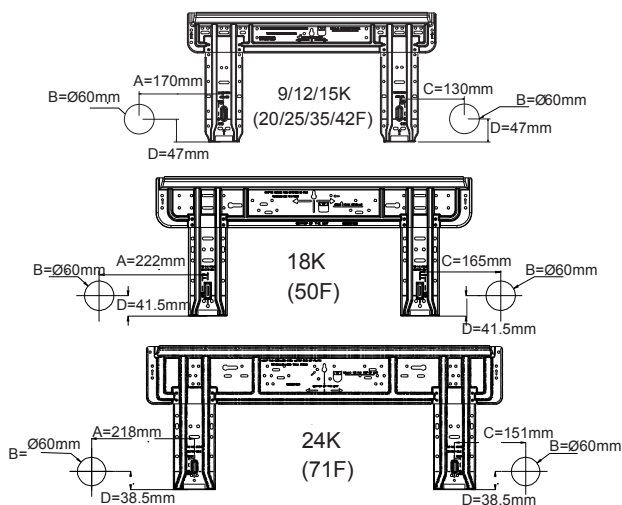


Ha a szerelőlap rögzítve van, az oldalsó rúd és az áthidaló

- Vágja le egy csípővel a csővezeték fedelét a csővezeték irányának megfelelően, majd hajlítsa meg a csövet a fallyuk helyzetének megfelelően.
- Hajlításkor ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csöveket.
- Csatlakoztassa elzetesen a beltéri/kültéri elektromos kábelt, majd húzza ki a hőszigeteléshez csatlakozó összekötő részt.

2 Lyuk fúrása a falon, és a csőfurat fedelének rögzítése

- Fúrjon egy 60 mm átmérőjű, a fa külső része felé enyhén lejtő lyukat
- Szerelje be a csővezeték furatának fedelét, és telepítés után zárja le gittel

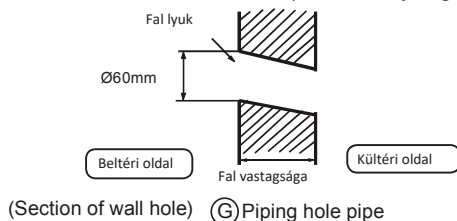

3 Beltéri egység telepítése


Cső behúzása (hátsó csövezés)

- Húzza meg a csöveket és az elszívó csövet, majd rögzítse őket ragasztószalaggal

[Bal • Bal hátsó csövek]

- * Bal oldali csővezeték esetén vágja le egy csípővel, a bal oldali cső fedelét.
- * Bal oldali hátsó csövek esetén hajlítsa meg a csöveket a csővezeték irányának megfelelően a bal-hátsó csövek furatának jeléig, amelyet a hőszigetelő anyagok jelölnek.

1. Helyezze az elszívócsövet a beltéri egység hőszigetelő anyagainak hornyába.
 2. Helyezze be a beltéri egység hátuljából érkező beltéri/kültéri elektromos kábelt, húzza ki az elülső oldalán, majd csatlakoztassa őket.
 3. Vigye fel a peremező tömítés felületét hűtőközegolajjal, és csatlakoztassa a csöveket.
- Fedje le szorosan a csatlakozó részt hőszigetelő anyagokkal, és rögzítse ragasztószalaggal

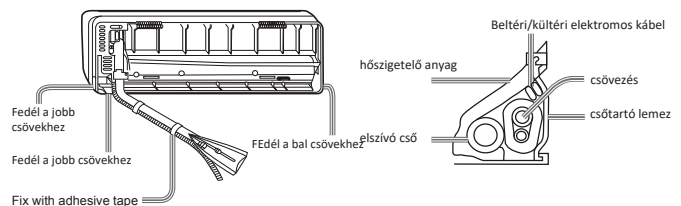


- A beltéri/kültéri elektromos kábelt és az elszívócsövet védőszalaggal kell a hűtőközeg csőéhez rögzíteni.

[Más orányú csövezése]

- Rögzítse az oldalsó rúdhoz, és szerelje be a rögzítőrudat, amely külön kapható, majd rögzítse a lemezt a rögzített rúdhoz.
- Lásd az előző bekezdést: „Ha a szerelőlap először rögzítve van a fali furat helyzetéhez.

Beltéri egység rögzítése

- Az egység testét biztonságosan akassza fel a szerelőlap felső hornyaira. Mozgassa a testet egyik oldalról a másikra, hogy ellenőrizze annak biztonságos rögzítését.
- A test szerelőlaphoz rögzítéséhez tartsa fel ferdén a testet az alsó részről, majd merőlegesen nyomja le.
- Amikor leveszi a beltér egységet, használja a kezét a test leakasztásához, majd emelje enyhén kifelé a test alsó részét, és ferdén emelje, amíg az elhagyja a szerelőlapot.

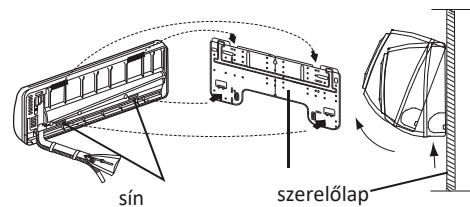

4 Connecting the indoor/outdoor Electric Cable

Beltéri/kültéri elektromos kábel csatlakoztatása


- Távolítsa el a sorkapocs fedelét a beltéri egység jobb alsó sarkában, majd csavarjainak eltávolításával vegye le a vezeték fedelét.

A beltéri egység telepítését követően a kábel csatlakoztatásakor

- Helyezze be a helyiség kábelét a falílyuk bal oldalába, amelyben a cső már ott van.
- Húzza ki a kábelt az elülső oldalon, és csatlakoztassa azt egy hurkot képezve.

A beltéri egység telepítése előtt a kábel csatlakoztatásakor

- Helyezze be a kábelt az egység hátuljából, majd húzza ki az elülső oldalán.
- Lazítsa meg a csavarokat, és dugja be teljesen a kábelvégeket a kapocsba, majd húzza meg a csavarokat.
- *Húzza meg kissé a kábelt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kábel megfelelően vannak behelyezve és meghúzva.
- A kábelcsatlakozás után soha ne mulassza el a csatlakoztatott kábelt a vezetékfedéllel rögzíteni.

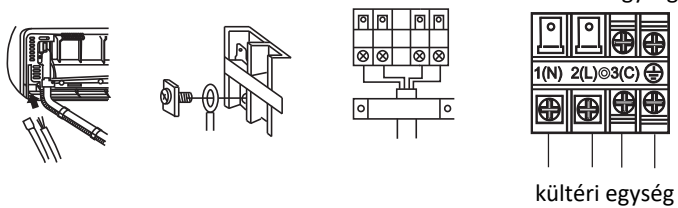

Megjegyzés:

A kábel csatlakoztatásakor gondosan ellenőrizze a beltéri és kültéri egységek csatlakozóinak számát. Ha a kábelezés nem megfelelő, akkor a megfelelő működés nem hajtható végre, és hibát okoz.

Csatlakozó vezeték	4G1.0mm 2
--------------------	-----------

1. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie. A csatlakozó vezeték típusa H05RN-F H07RN-F.
2. Ha a PC alaplapján lévő biztosíték meghibásodott, kérjük, cserélje ki a T.3.15A / 250VAC (beltéri) típusra.
3. A vezetékvezetésnek meg kell felelnie a helyi kábelezési szabványoknak.
4. A telepítést követően a hálózati csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.
5. A rögzített vezetékbe megszakítót kell építeni. A megszakítónak minden pólust meg kell szakítania, és két csatlakozója között legalább 3mm távolságnak kell lennie.



5 Energiaforrás telepítése

- Az áramforrás kizárólag a légkondicionálóhoz használható.
- A légkondicionáló nedves helyen történő telepítésénél telepítsen földszivárgó megszakítót.
- Egyéb helyen történő telepítésnél lehetőség szerint használjon megszakítót.

6 Csőszereelési munkák


- A csővágás csővágóval történik, a forgácsot el kell távolítani.
- A lengőanya behelyezése után kerül sor a munka elvégzésére.

	lengő eszköz	hagyományos lengő eszköz	
	kuplung típus	kuplung típus	Szárnvas anva típus
A	0~0,5mm	1,0-1,5mm	1,5~2,0mm

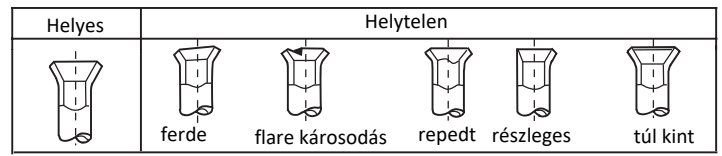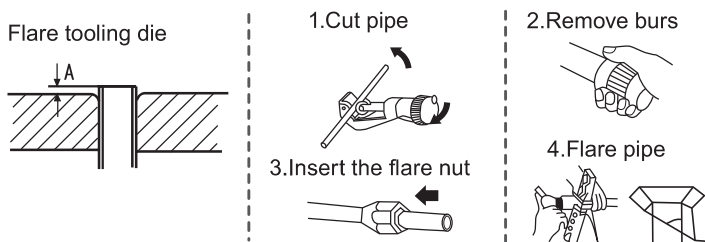

7 Elszívón

- Kérjük, szerelje be az elszívócsövet úgy, hogy tökéletesen lejtős legyen.
- Kérjük, ne végezze a vízvezetést az alábbiak szerint.

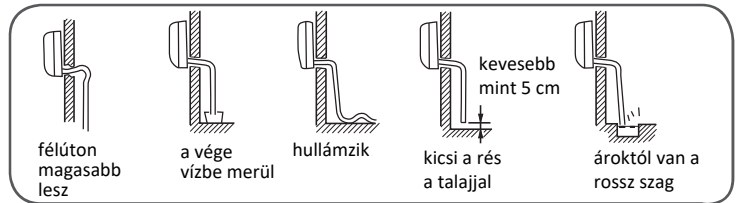

- Kérjük, öntsön vizet a beltéri egység leeresztőedényébe, és ellenőrizze, hogy a vízvezetés biztosan a szabadba történik.
- Ha a csatlakoztatott elszívócső egy helyiségben van, kérjük hibátlanul hőszigetelje.

8 Elszívón

Kód	Hiba leírása	Elemzés és diagnózis
E1	Szobahőmérséklet szenzorhiba	Hibás konnektorcsatlakozás; Hibás termosztát;
E2	Hőcserélő	Hibás PCB;
E4	Beltéri EEPROM hiba	Hibás EEPROM adat; Hibás EEPROM; Hibás PCB;
E7	Kommunikációs hiba a beltéri és a kültéri egység között	Kábelhiba miatti jeltovábbítási hiba a kültéri és a beltéri egység között; Hibás PCB;
E14	Beltéri ventilátor motorhiba	Működés leállás a ventilátor motoron belüli vezetékcsatlakozás miatt. Működés leállás a ventilátor motor vezetőkábelének szakadása miatt; Észlelési hiba a hibás beltéri egység PCB miatt;

9 Telepítés ellenőrzése, tesztüzem

Kérjük, magyarázza el ügyfelünknek hogyan kell üzemeltetni az kezelési útmutatón keresztül.











Tételek ellenőrzése tesztüzemhez

Tegyen X-et vagy ✓

- Gázszivárgás a csőcsatlakozásnál?
- Csőcsatlakozás hőszigetelése?
- A beltéri és kültéri csatlakozó vezeték szilárdan vannak behelyezve a lezáró blokkba?
- A beltéri és kültéri csatlakozó vezeték szilárdan vannak rögzítve?
- Biztonságosan történik az elszívás?
- Biztonságosan csatlakozik a földvezeték?
- Biztonságosan van rögzítve a beltéri egység?
- Az áramforrás feszültsége szabályos?
- Hallatszik zaj?
- A lámpa rendesen világít?
- A hűtés és a fűtés (a hőszivattyúban) normálisan működik?
- A szobahőmérséklet-szabályozó normálisan működik?

Karbantartás

A légkondicionáló Smart használatához

<p>A megfelelő szobahőmérséklet beállítása</p> 	<p>Ne blokkolja a légbemeneti és kimeneti nyílást</p> 	<p>Távírányító</p>  <p>Ne használjon vizet, törölje le a vezérlőt száraz ruhával. Ne használjon üveg tisztítót vagy vegyszeres ruhát.</p>	<p>Beltéri egység</p>  <p>Törölje le a légkondicionálót puha és száraz ruhával. Súlyos foltok esetén használjon semleges, vízzel hígított mosószert. Törölés előtt húzza ki a vizet a ruhából, majd törölje le teljesen a mosószert.</p>
<p>A művelet idején csukja be az ajtókat és ablakokat</p> 	<p>Hatékonyan használja az időzítőt</p> 	<p>Az alábbiakat ne használja tisztítás során.</p>  <p>A benzin, gázolaj, hígító vagy tisztítószer, 40 ° C feletti meleg víz károsíthatja a készülék bevonatát, elszíneződést vagy deformációt okozhat.</p>	
<p>Ha az egységet hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a tápfőkapcsolót.</p> 	<p>Hatékonyan használja a zsalukat</p> 	<p>Légszűrő tisztítása</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A panel részleges felemeléséhez nyomja 5mp-ig a „SMART” gombot. 2. Nyissa ki kézzel a panelt, és támassza meg a panelt egy tartó segítségével 3. Távolítsa el a szűrőt 4. Tisztítsa meg a szűrőt 5. Helyezze be a szűrőt 6. Távolítsa el és zárja le a panelt 7. Nyomja hosszan a "SMART" gombot, a panel automatikusan leereszkedik és becsukódik.  <p>Once every two weeks</p>	


Légtisztító szűrő cseréje

1. Nyissa fel a bemeneti rácsot

A panel részleges felemeléséhez nyomja 5mp-ig a „SMART” gombot.



2. Vegye le a szabványos Csúsztassa kissé felfelé a gombot, hogy elengedje a




Vegye le a régi légtisztító szűrőt



3. Helyezze be a légtisztító szűrő

Helyezze a légtisztító szűrőberendezéseket a jobb és a bal oldali szűrőkeretbe.



4. Helyezze be a szabványos légszűrőt

(Szükséges telepítés)

FIGYELEM:

A fotokatalizátoros légtisztító szűrő fehér oldala kifelé, a fekete oldala az egység felé néz. A baktériumokat elpusztító közepes légtisztító szűrő zöld oldala kifelé, a fehér oldala pedig az egység felé néz.

5. Zárja le a bemeneti rácsot

Nyomja hosszan a "SMART" gombot, a panel automatikusan leereszkedik és becsukódik.

MEGJEGYZÉS:

- A fotokatalizátoros légtisztító szűrő rögzített idő alatt szoláris lesz. Normális családban 6 havonta szoláris lesz.
- A baktériumölő közepes légtisztító szűrő sokáig használható, csere nem szükséges. De a használatuk során gyakran távolítsa el a port porszívó használatával


Figyelmeztetések

⚠ Vigyázat!

A telepítésért hívja az értékesítési/szerviz részleget.
Ne próbálja egyedül felszerelni a légkondicionálót, mert a nem megfelelő munkák áramütést, tüzet vagy vízszivárgást okozhatnak.


⚠ Figyelmeztetések!

Ha rendellenességet, például égett szagot észlel, azonnal állítsa le a kezelógombot, és lépjen kapcsolatba az eladóval.



!
SZIGORÚ
VÉGREHAJTÁS

Használjon kizárólagos áramforrást megszakítóval



Ellenőrizze az elvezető rendszer biztonságos telepítését

!
SZIGORÚ
VÉGREHAJTÁS



Csatlakoztassa a tápkábelt teljesen a konnektorhoz



!
SZIGORÚ
VÉGREHAJTÁS

A megfelelő feszültséget használja



!
SZIGORÚ
VÉGREHAJTÁS

1. Ne használjon hosszabbított, vagy közepén közepén töltött tápkábelt
2. Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony gázszivárgás lehetséges az egység körül.
3. Ne tegye ki az egységet párának vagy olajgőznek.


⊘
TILTÁS

Ne használja a tápkábelt köteggben.



⊘
TILTÁS

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tápkábelt.



⊘
TILTÁS

Ne tegyen tárgyakat a légbemeneti és kimeneti nyílásba.




⊘
TILTÁS

Ne indítsa el és ne állítsa le a műveletet a tápkábel ki- és bedugásával.




⊘
TILTÁS

Ne irányítsa a levegő áramlását közvetlenül emberekre, különösen csecsemőkre vagy idősekre.




⊘
TILTÁS

Ne próbálja egyedül javítani vagy helyreállítani.




Csatlakoztassa az földkábel.



⏚
földelés

⚠ Vigyázat!

Ne használja élelmiszerek, műalkotások, precíziós felszerelések tárolására, tenyésztésre vagy termesztésre.

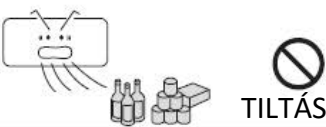

⊘
TILTÁS

Engedjen be friss levegőt alkalmanként, különösen ha egyidejűleg gázkészüléket is üzemeltet.



!
SZIGORÚ
VÉGREHAJTÁS

Nedves kézzel ne nyúljon a kapcsolóhoz.




⊘
TILTÁS

Ne telepítse az eszközt kandalló vagy más fűtőeszköz közelébe.



⊘
TILTÁS

Ellenőrizze a telepítési állvány megfelelő állapotát.



⊘
TILTÁS

Tisztítás során ne öntsön vizet a készülékre



⊘
TILTÁS

Az állatokat és növényeket óvja a közvetlen légáramtól.



⊘
TILTÁS

Ne helyezzen tárgyakat a készülékre, és ne másszon fel rá.



⊘
TILTÁS






Az eszköz tetejére ne tegyen vázát vagy víztároló edényt.



⊘
TILTÁS

Hibaelhárítás

A szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőrizze az alábbiakat.

Normál teljesítmény ellenőrzése	<p>A rendszer nem azonnal indul újra</p> 	<ul style="list-style-type: none"> •Az egység leállás után 3 percig nem indul újra a rendszer védelme érdekében. •Amikor az elektromos csatlakozót kihúzza és visszahelyezi, a védelmi áramkör 3 percig működik a légkondicionáló védelme érdekében.
	<p>Zaj hallatszík</p> 	<ul style="list-style-type: none"> •Az egység működése közben vagy leálláskor suhogó vagy csobogó zaj hallható. Az egység indítása után 2-3 perc múlva ez a zaj jobban észrevehető. (Ezt a zajt a rendszerben áramló hűtőközeg okozza.) •Az egység működése közben recsegő zaj hallható. Ezt a zajt a burkolat tágulása vagy zsugorodása okozza a hőmérsékletváltozások miatt. •Ha az egység működése során nagy a zaj a légáramból, a légszűrő túl piszkos lehet.
	<p>Szagok képződnek.</p>	<p>Ennek oka, hogy a rendszer a beltéri szagokat keringtet, bútorok, festékek, cigaretta szagát.</p>
	<p>A párat és gőzt kifújja.</p> 	<p>COOL vagy DRY módban a beltéri egység párat fújhat ki. Ennek oka a belső levegő hirtelen lehűlése.</p>
	<p>Párátlanító módban a ventilátor sebesség nem változtatható.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DRY módban, amikor a szoba hőmérséklete a beállított hőmérsékletnél 2 oC-kal alacsonyabbra süllyed, a készülék a FAN beállítástól függően szakaszosan alacsony sebességen működik.
	Többszörös ellenőrzés	
<p>Gyenge hűtés</p> 		<ul style="list-style-type: none"> •Nem piszkos a légszűrő? Normális esetben 15 naponként tisztítani kell. •Nincs akadály a bement vagy kimenet előtt? •Megfelelően van beállítva a hőmérséklet? •Nem maradt nyitva ajtó vagy ablak? •Van-e közvetlen napfény az ablakon a hűtési művelet során? (Függöny használata) •Túl sok hőforrás van, vagy túl sok ember van a szobában hűtés közben

Figyelmeztetések

- Ne akadályozza és ne takarja le a légkondicionáló készülék szellőzőrácsát. Ne tegyen ujjat vagy egyéb dolgot a be- / kimenetbe és a lengőrácsba.
- Ezt a készüléket nem szabad olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használni, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei csökkentek, vagy nincs tapasztalatuk és ismereteik, kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy tájékoztatást kaptak a készülék használatáról. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Specifikációk

- A hűtőkör szivárgásbiztos.

A gép adaptív az alábbi helyzetben

1. Alkalmazható környező hőmérséklet-tartomány

Hűtés	Beltér	Maximum:D.B/W.B 35°C/24°C Minimum:D.B/W.B 21°C/15°C
	Kültér	Maximum:D.B/W.B 43°C/26°C Minimum: D.B -20°C
Fűtés	Beltér	Maximum:D.B 27°C Minimum: D.B 10°C
	Kültér	Maximum:D.B/W.B 24°C/18°C Minimum:D.B -15°C
		Maximum:D.B/W.B 24°C/18°C Minimum:D.B -20°C
	(INVERTER)	

2. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie.

3. Ha a fedélzeti egység biztosítóka meghibásodott a PC-alaplapon, kérjük, cserélje azt a T.3.15A / 250V típusúra. Ha a kültéri egység biztosítóka meghibásodott, cserélje ki T.25A/250V típusúra.

4. A vezetékezésnek meg kell felelnie a helyi kábelezési szabványnak.

5. A telepítést követően a hálózati csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.

6. A használt elemet megfelelően kell megsemmisíteni.

7. A készüléket kisgyermek vagy fogyatékossgal élő személyek felügyelet nélkül nem használhatják.

8. A kisgyermeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.

9. Kérjük, használja a megfelelő hálózati csatlakozót, amely illeszkedik a tápkábelhez.

10. A tápkábelnek és a csatlakozókábelnek helyi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

11. Az egységek védelme érdekében először kapcsolja ki az légkondicionálót, és legalább 30 másodperccel később kapcsolja ki az áramot

Haier

Address:No.1 Haier Road,Hi-tech Zone,Qingdao 266101 P.R.China

Contacts: TEL +86-532-8893-7937

Website: www.haierhvac.eu



Tekno Point Klíma Kft.
1211 Budapest Öntöde u. 6.
+36 (1) 425 0353
teknopoint@teknopoint.hu
www.tpk.hu